



НПО " Пожарная автоматика сервис "

**МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ**

**ЭТИКЕТКА  
ПАС 425412.013-03 ЭТ**

№ \_\_\_\_\_  
заводской номер

**1 Назначение.**


1.1 Модуль расширения (МР) предназначен для увеличения числа подключаемых к модулю МИУП исполнительных устройств пожаротушения (пиропатрон, электроклапан и др.) или сигнализаторов давления (СДГ).

МР производит постоянный контроль исправности всех элементов цепей пуска и контроля.

Схема соединения модуля МИУП с модулями МР представлена на рисунке 1.

**2 Технические характеристики.**

Наименование	Значение
Количество подключаемых исполнительных устройств пожаротушения, шт.	16
Количество подключаемых СДГ, шт.	16
Электропитание – постоянный ток: напряжение, В	-
Максимальный потребляемый ток, мА: дежурный режим режим пожара	- -
Габаритные размеры, мм	210 x 100 x 25
Масса, кг (не более)	0,12
Срок службы, лет	10, не менее

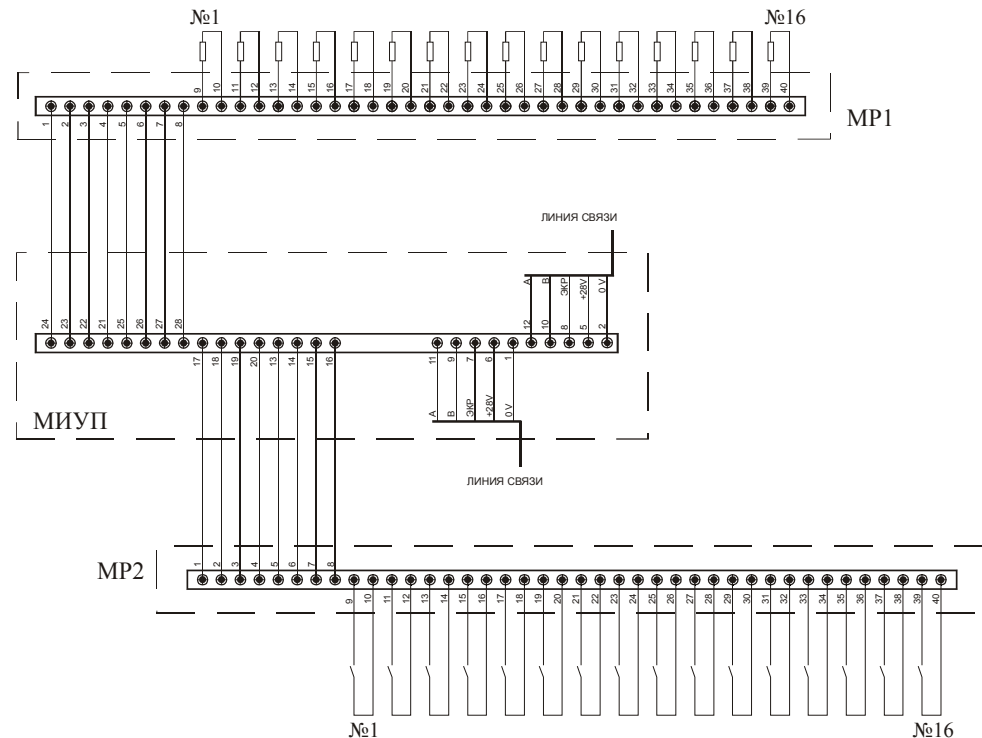

**Рисунок 1 – Схема подключения модуля МР**

**3 Свидетельство о приемке.**

Модуль МР изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией, соответствует техническим условиям ТУ4372-010-40168287-06 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_   
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число